


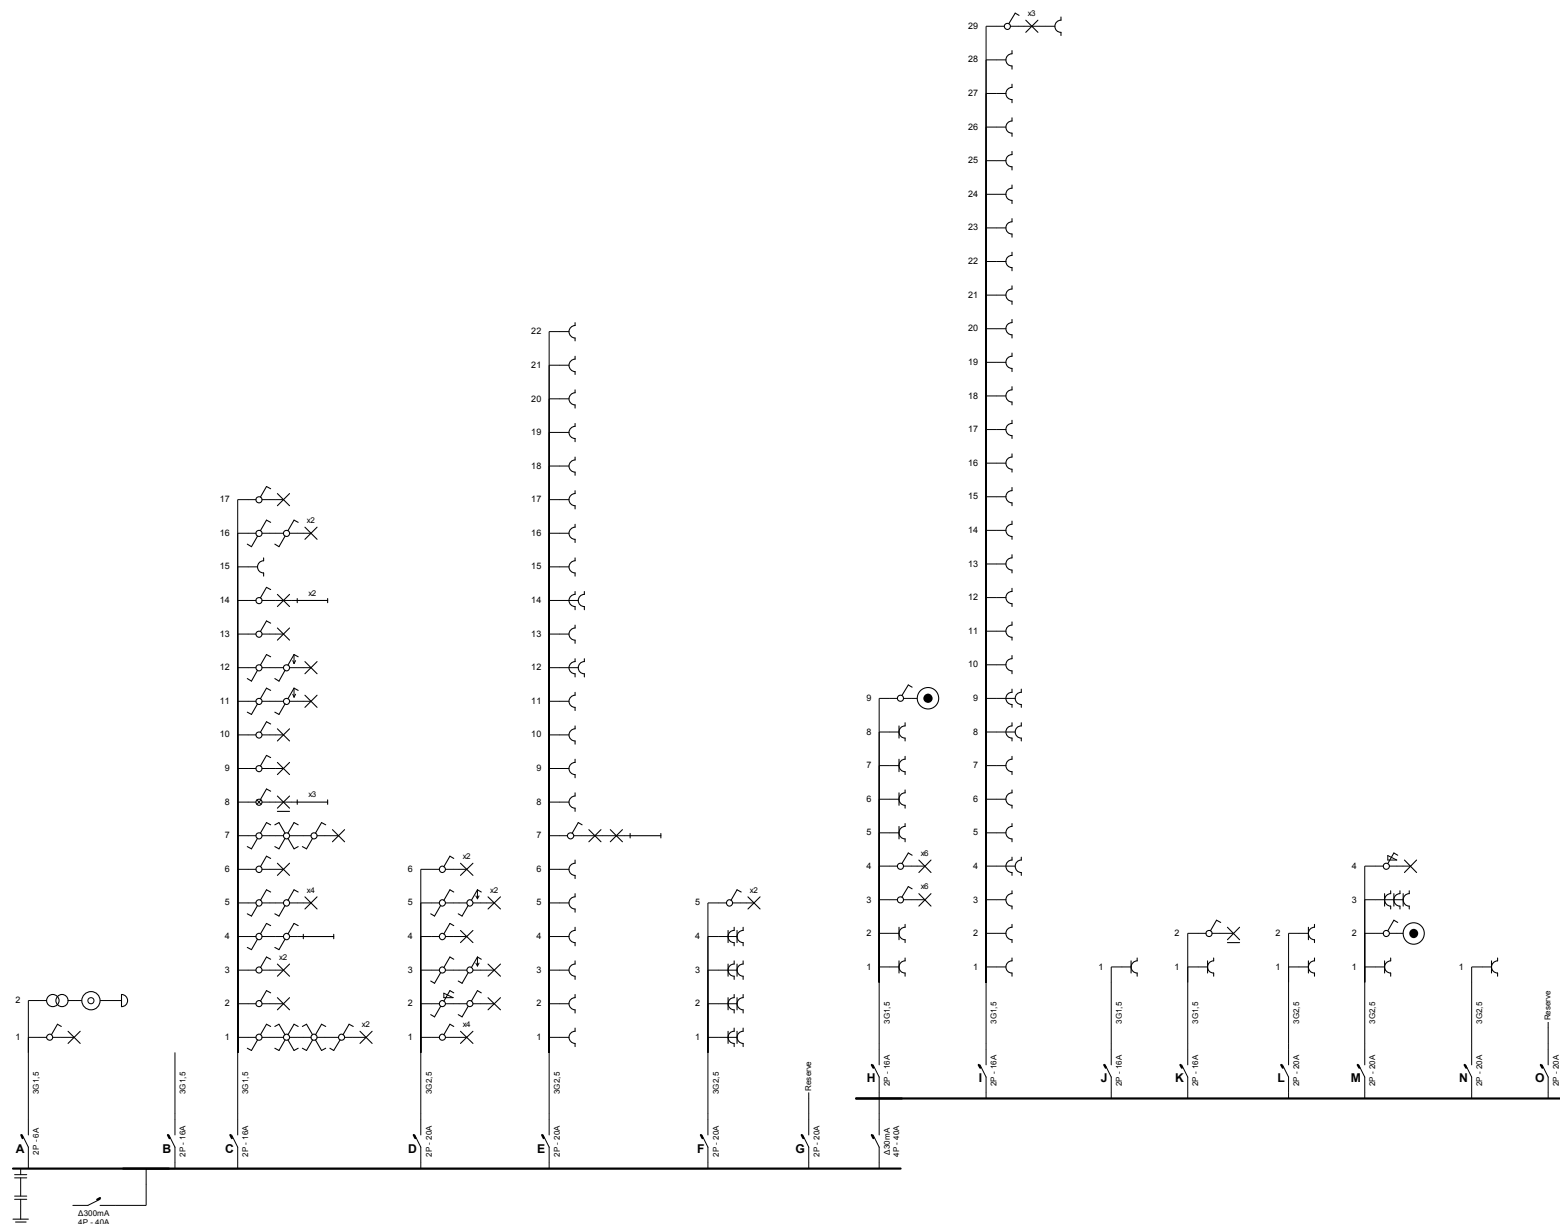


Erkend Organisme

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

p. 1/6
Eendraadschema

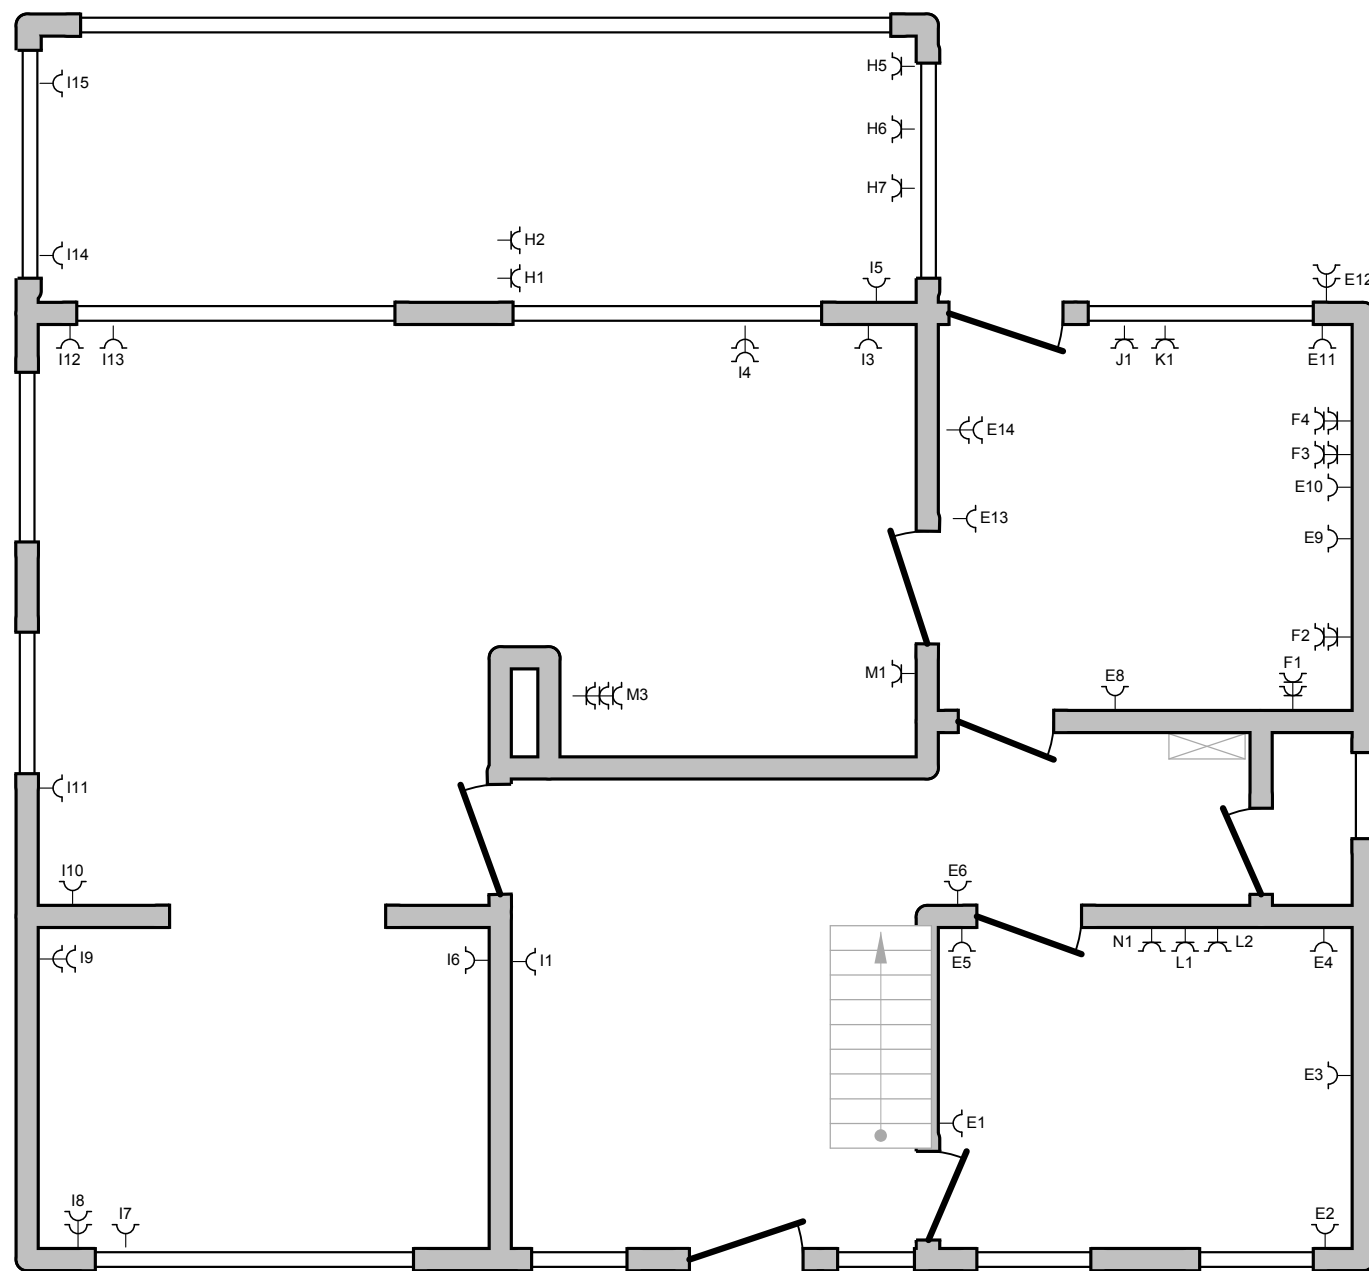


Erkend Organisme
 Vincotte
 Bollebergen 2b bus 10
 9052 Gent (Zwijnaarde)
 Tel.: 09 244 77 11
 Fax: 09 244 77 15
 e-mail: gent@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie
 Jacques Ghysels
 Palmendreef 25
 9040 Gent
 Tel.: 09 228 99 92

Installateur
 Bart Van Hamme
 Bosstraat 6
 9968 Oosteklo
 GSM: 0472 69 68 75
 e-mail: info@ae-vanhamme.be
 BTW BE 0807.130.862



p. 2/6
Situatieschema
 Datum: 4/11/2019
 3 x 230V ~ 50Hz

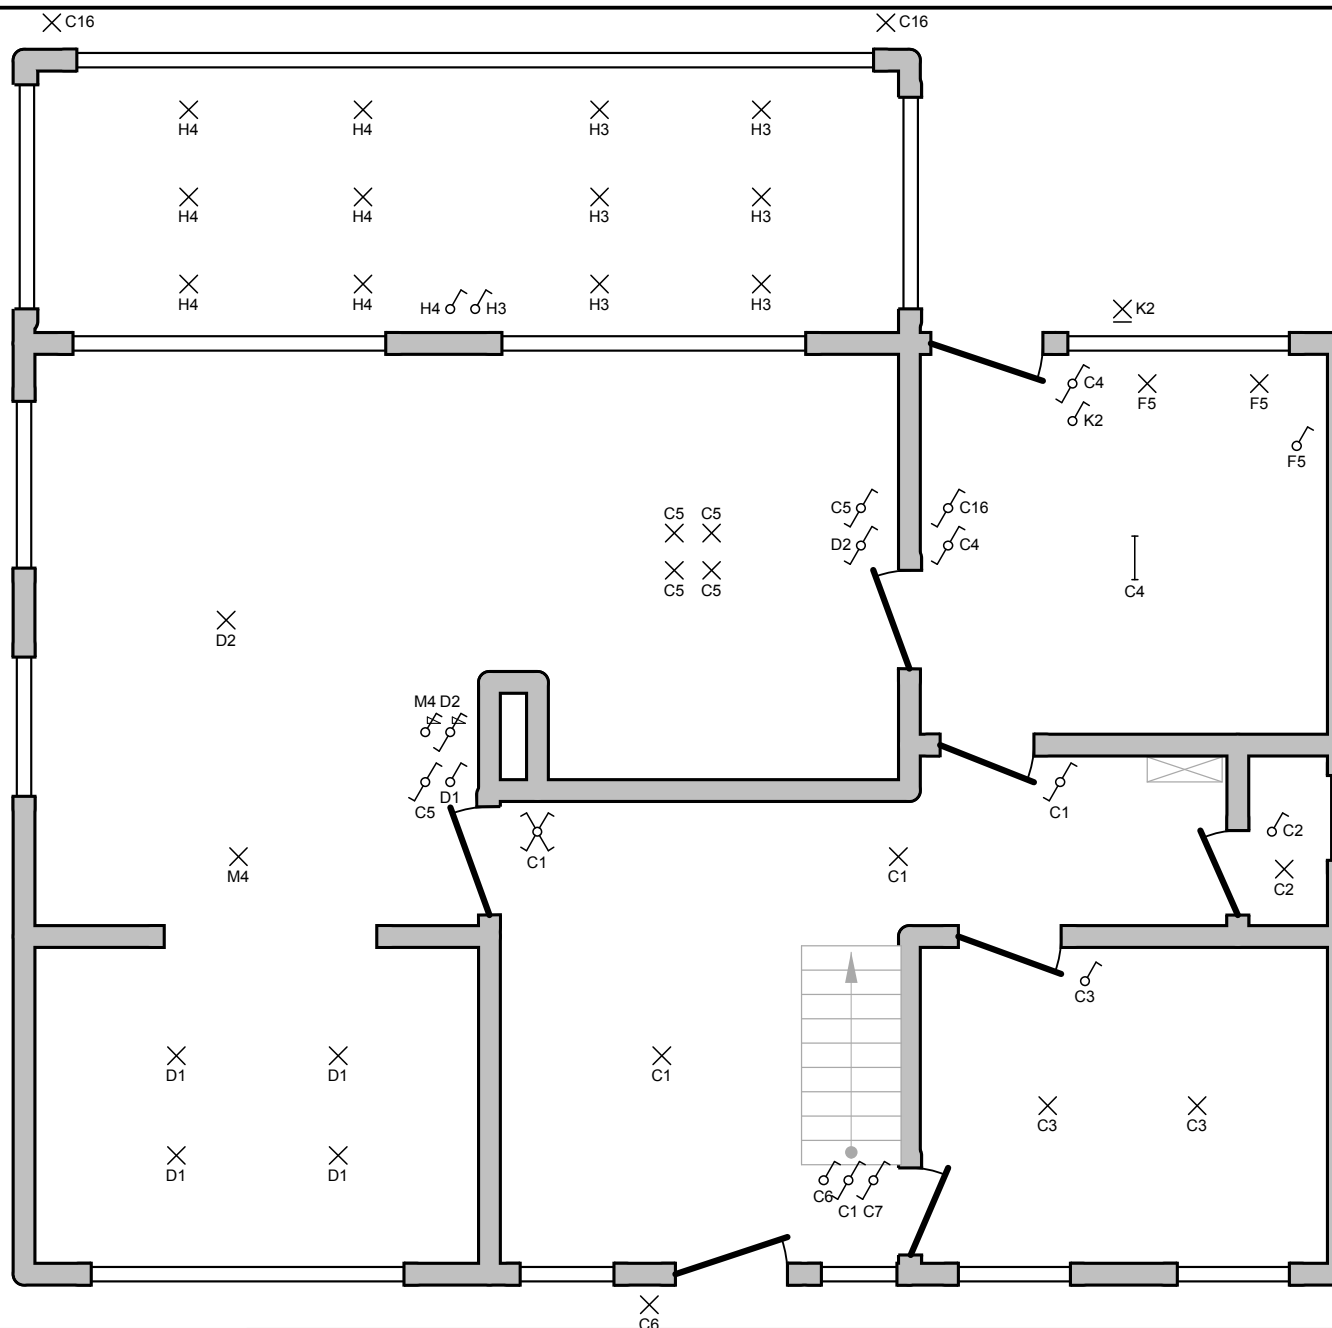

Erkend Organisme
 Vincotte
 Bollebergen 2b bus 10
 9052 Gent (Zwijnaarde)
 Tel.: 09 244 77 11
 Fax: 09 244 77 15
 e-mail: gent@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie
 Jacques Ghysels
 Palmendreef 25
 9040 Gent
 Tel.: 09 228 99 92


Installateur
 Bart Van Hamme
 Bosstraat 6
 9968 Oosteklo
 GSM: 0472 69 68 75
 e-mail: info@ae-vanhamme.be
 BTW BE 0807.130.862






p. 3/6
Situatieschema

Datum: 4/11/2019

3 x 230V ~ 50Hz



3 x 230V ~ 50Hz

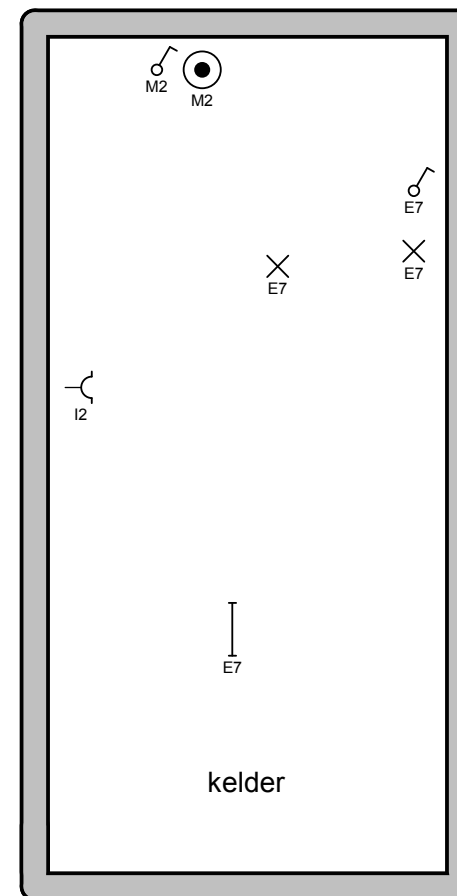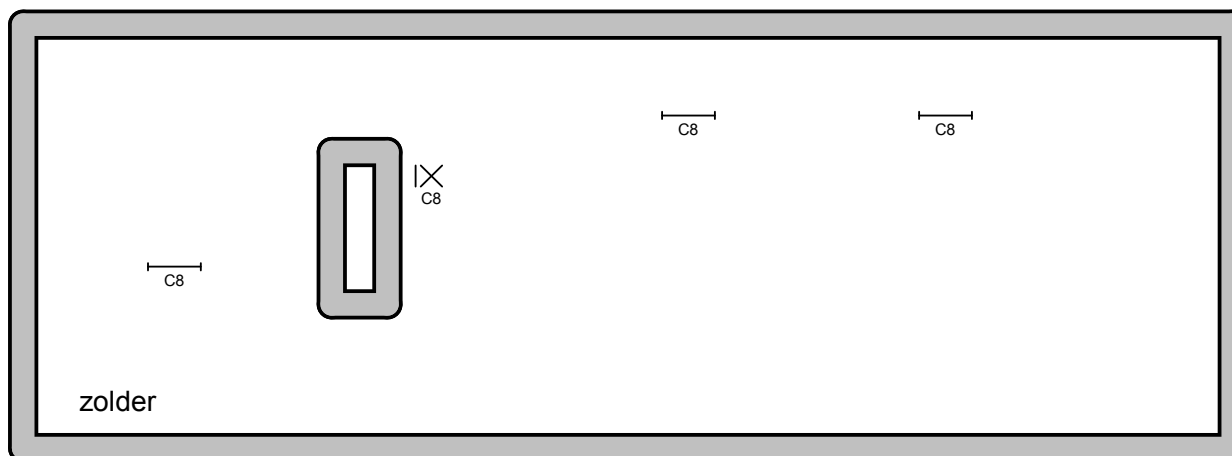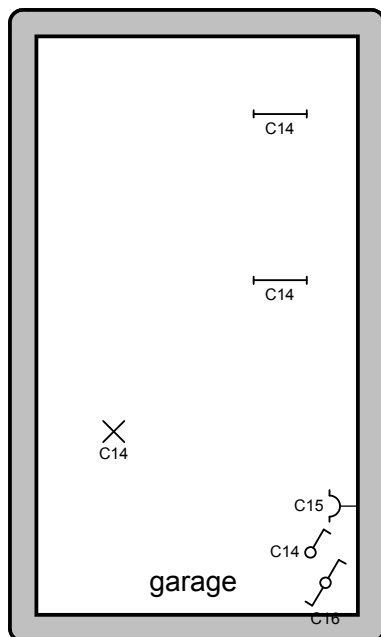

Erkend Organisme

Vinçotte
Bollebergen 2b bus 10
9052 Gent (Zwijnaarde)
Tel.: 09 244 77 11
Fax: 09 244 77 15
e-mail: gent@vincotte.be

Plaats van de elektrische installatie

Jacques Ghysels
Palmendreef 25
9040 Gent
Tel.: 09 228 99 92

Installateur

Bart Van Hamme
Bosstraat 6
9968 Oosteklo
GSM: 0472 69 68 75
e-mail: info@ae-vanhamme.be
BTW BE 0807.130.862



p. 5/6 Situatieschema

Datum: 4/11/2019

3 x 230V ~ 50Hz

ZEKERINGKAST

H	I	J	K	L	M	N	O	
2P 16A	2P 16A	2P 16A	2P 16A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	

A	B	C	D	E	F	G	
2P 6A	2P 16A	2P 16A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	

4P 40A 300mA	4P 40A 30mA		Bel transfo
--------------------	-------------------	--	----------------

